

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Für den 2-Griff-Spültischarmatur mit ausziehbarem Auslauf
Gegenstand: Serie Scala Smart Control, Art.-Nr. 30.442.000
Varianten: Siehe Seite 6, Anlage I

wird hiermit aufgrund § 22 der Neufassung der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421) - letzte Änderung vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1172), in Kraft getreten am 1. Januar 2024 und der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW) vom 15.06.2021, geändert durch Runderlass vom 16.10.2023 lfd. Nr. C 3.7, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens erteilt. *)

Antragsteller: Grohe AG
Industriepark Edelburg
D-58675 Hemer

Ausstellungsdatum: 03. Februar 2025

Geltungsdauer bis: 28. Februar 2030

Prüfzeugnis-Nummer: **P-IX 7408/IO** **)

Der geräuschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstandes liegt der Prüfbericht Nr. DE24JTNJ 004 der TRLP zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 6 Seiten.

*) Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat; das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt jedoch in allen Bundesländern.

) **Verlängerung: Für den o.g. Gegenstand gilt bis zum 28.02.2025 das Prüfzeichen P-IX 7408/IO gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, Stuttgart vom 11.02.2020.

Dieses Prüfzeugnis darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden. Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die TRLP.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 • 90431 Nürnberg
Tel +49 (911) 655-5225 • Fax +49 (911) 655-5226
E-Mail: service@de.tuv.com • www.tuv.com/hardlines

Sitz und Registergericht Nürnberg HRB 26013
Geschäftsführer:
Thomas Weigand • Dr. Jörg Schlösser
USt-IdNr. DE 811830608

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-IX 7408/IO

I Allgemeine Bestimmungen

- 1 Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Verwendbarkeit des als Gegenstand aufgeführten Produkts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen *).
- 2 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den „Besonderen Bestimmungen“, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen.
- 5 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der erteilenden Prüfstelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von der erteilenden Prüfstelle nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.
- 6 Die erteilende Prüfstelle ist berechtigt, im Herstellerwerk, im Händlerlager, auf der Baustelle oder am Einbauort zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob die Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses eingehalten worden sind.
- 7 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt oder geändert werden, insbesondere wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 8 Das als Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses aufgeführte Bauprodukt bedarf des Nachweises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder.

*) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt zugleich als Prüfzeichen im Sinne der Prüfzeichenverordnung der Länder, sofern für das als Gegenstand aufgeführte Bauprodukt ein solches vorgeschrieben ist.

II Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Anwendungsbereich

- 1.1** 2-Griff-Spültischarmatur mit ausziehbarem Auslauf
Serie Scala Smart Control, Art.-Nr. 30.442.000
Messinggehäuse
Ausziehbarer Schwenkrohrauslauf mit
Original-Strahlformer Cache Nr. 412.621
Strahlformergewinde M18,5x1
Ein- / Aus-Taster mit Mengenregulierung Nr. 412.724 und
Rückflussverhinderer Nr. 08.565 (Neoperl Nr. 304043000)
Höhe 370 mm / Ausladung 199 mm
Kartusche ½“, Nr. 412.958
Flexible Anschlussschläuche G3/8“ mit
integrierten Rückflussverhinderern (Neoperl Nr. 304010000)
Varianten: Siehe Seite 6, Anlage I

- 1.2** Der Nachweis der Brauchbarkeit erstreckt sich nur auf das Geräuschverhalten

1.3 Verwendungsauflagen

- 1.3.1** Der Ausziehauslauf der Armatur muss mit dem Originalstrahlformer, Art.-Nr. 412.621 ausgerüstet sein. Strahlformer dürfen nur durch den Originalstrahlformer, Art.-Nr. 412.621 ersetzt werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Anforderungen an die Eigenschaften

- 2.1.1** Die Armaturen sind nach DIN 4109-1, Ausgabe 2018-01, Abschnitt 11 in die Armaturengruppe I, Durchflussklasse O eingestuft.
- 2.1.2** Diese Einstufung gilt nur bei Einhaltung der unter 1.3 festgelegten Verwendungsauflagen.

2.2 Kennzeichnung

Die Armaturen sind nach DIN 4109-1, Ausgabe 2018-01, Abschnitt 11 mit dem Herstellerkennzeichen, einem Prüfzeichen, der Armaturengruppe und gegebenenfalls der Durchflussklasse zu kennzeichnen. Dazu ist neben dem Herstellerkennzeichen die Kennzeichnung **P-IX 7408/IO** zu verwenden.

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Übereinstimmungserklärung

Die Bestätigung der Übereinstimmung des unter II 1.1 genannten Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers gemäß § 24 der BauO NRW erfolgen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellerwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen.

2.3.3 Erstprüfung des Bauproduktes durch eine anerkannte Prüfstelle

Im Rahmen der Erstprüfung sind an drei Mustern der unter II. 1.1 genannten Produkte die Prüfungen nach DIN EN ISO 3822 - Prüfung des Geräuschverhaltens von Armaturen und Geräten der Wasserinstallation - durchgeführt worden. Die Ergebnisse enthält der Prüfbericht Nr. P-BA 6/2020 des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, Stuttgart.

2.3.4 Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen)

Die Verpackung und/oder der Beipackzettel des unter II 1.1 genannten Bauproduktes ist mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gemäß nachstehendem Muster zu kennzeichnen.


Rechtsbehelfsbelehrung

Die Erteilung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist ein Verwaltungsakt, gegen den Widerspruch zulässig ist. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses schriftlich oder zur Niederschrift bei der TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg einzulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Nürnberg, den 03.02.2025

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
SAT-Labor AkustikB. Eng. Adler
Stellv. Prüfstellenleiter**Muster des Übereinstimmungszeichens:**

Der Buchstabe "Ü" muss in seiner Form der nebenstehenden Abbildung entsprechen. Seine Breite muss zur Höhe im Verhältnis von 1:1,33 stehen. Der Buchstabe "Ü" und die darin enthaltenen Angaben müssen deutlich lesbar sein. Wird das Ü-Zeichen auf einem Beipackzettel, der Verpackung, dem Lieferschein oder einer Anlage zum Lieferschein angebracht, so darf der Buchstabe "Ü" ohne oder mit einem Teil der Angaben auf dem Bauprodukt angebracht werden.

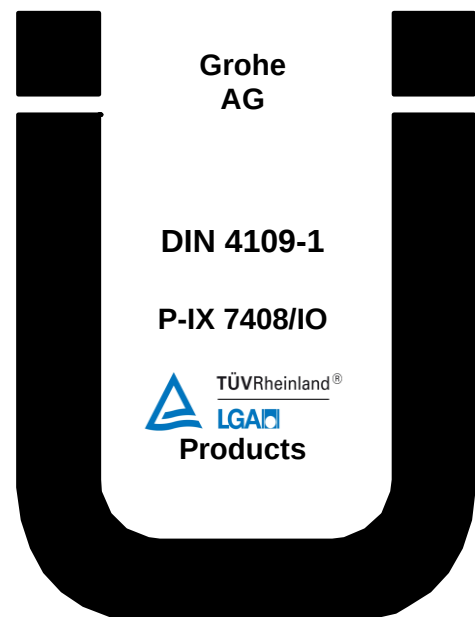

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-IX 7408/IO
Anlage I zum Prüfzeichen P-IX 7408/IO
Varianten:

Art.-Nr.	Serie	Beschreibung
30442000	Scala Smart Control SPT L-Ausladung herausziehbarer Mousseur	370 mm / 199 mm (Höhe / Ausladung)
30442xx0	Scala Smart Control SPT L-Ausladung herausziehbarer Mousseur	Farb- und Oberflächenvariante von 30442000
30443000	Vento Smart Control SPT L-Ausladung herausziehbarer Mousseur	366 mm / 199 mm, Griffvariante von 30442000
30443xx0	Vento Smart Control SPT L-Ausladung herausziehbarer Mousseur	Farb- und Oberflächenvariante von 30443000
30444000	Accent Smart Control SPT L-Ausladung herausziehbarer Mousseur	366 mm / 199 mm, Griffvariante von 30442000
30444xx0	Accent Smart Control SPT L-Ausladung herausziehbarer Mousseur	Farb- und Oberflächenvarianten von 30444000
31593002	Zedra Smart Control SPT L-Ausladung herausziehbarer Mousseur	370 mm / 199 mm, Griffvariante von 30442000
31593xx2	Zedra Smart Control SPT L-Ausladung herausziehbarer Mousseur	Farb- und Oberflächenvariante von 31593000
31613000	Minta Smart Control SPT L-Ausladung herausziehbarer Mousseur EU	366 mm / 199 mm, Griffvariante von 30442000
31613xx0	Minta Smart Control SPT L-Ausladung herausziehbarer Mousseur EU	Farb- und Oberflächenvarianten von 31613000
31615000	Essence Smart Control SPT L-Ausladung herausziehbarer Mousseur	366 mm / 199 mm, Griffvariante von 30442000
31615xx0	Essence Smart Control SPT L-Ausladung herausziehbarer Mousseur	Farb- und Oberflächenvarianten von 31615000
31928KF0	Essence Smart Control SPT L-Ausladung herausziehbarer Mousseur	Phantom black von 31615000