

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: +49 (0) 571/3989 333
Telefax: +49 (0) 571/3989 999
Internet: www.grohe.com

Blandearmatur til kar/bruser

GROHE EUROSMART

type 23.413.xx2, 25.241.xx3, 25.243.xx3, 32.278.xx2,
33.300.xx3, 33.302.xx3, 24.206.xx2, 24.206.xxx2, 32.278.xxx2
og 33.300.xxx3

FABRIKAT:

Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blåt mærke

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Kiwa Sverige AB.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og
højest tænkelige vandstand i installationsgenstanden.


Monteres armaturet med håndbruser, skal der på afgangsledningen til denne
monteres en VA-godkendt tilbagestrømningssikring.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af Bygningsreglementets
bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er
angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfreds
stillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er
opfyldt.

Xx eller xxx nævnt i typenummeret er alene udtryk for en overflade/farve.

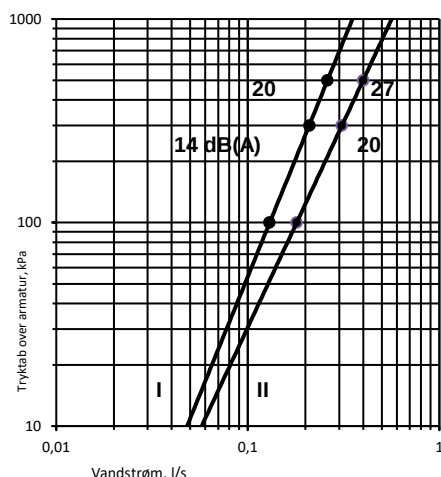

I: Bruser

II: Kar

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i
afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa
 $L_{AP} = 18$ dB(A) er det maksimale støjniveau
ved regulering mellem åben og lukket ventil.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På væg. Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentriske overgangsnippler med ½" RG
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblander. Afgang til håndbruser gennem nippel med ½" RG. Omskifteren virker samtidig som tilbagestrømningssikring for håndbruser.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	I: $L_{AP} = 14$ dB(A) II: $L_{AP} = 20$ dB(A)
Støjgruppe	I: Gruppe 1 II: Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	I: $q_f = 0,15$ l/s II: $q_f = 0,3$ l/s
Trykgruppe	I: Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa) II: Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CC757S. Tør vægt: 1527 gram



Thomas Bruun

Side 1 af 1