



Udstedt: 2024.07.24

Gyldig til: 2027.07.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: 49 (0) 571/3989 333
Telefax: 49 (0) 571/3989 999
Internet: www.grohe.com

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Blandearmatur til håndvask**

GROHE BAULINE

**type 23.753.xx0, 23.760.xx0, 23.763.xx0, 23.776.xx0,
23.780.xx0, 23.783.xx0 og 23.811.xx0**

FABRIKAT:

Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På tilslutningsslanger:

- Fabrikantmærke: Neoperl SPX
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Kiwa Sverige AB.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til
Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske
karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i
Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af
Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til
de retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en
tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for
vandinstallationer.


Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for
vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er
opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Armaturer med angivelsen >300 kPa kan ikke klassificeres i en trykgruppe,
da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge
DS 439, Norm for vandinstallationer, er forudsætningen for at
dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der
må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en
aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig
vandmængde.

xx nævnt i typenummeret er alene et udtryk for en overflade/farve.

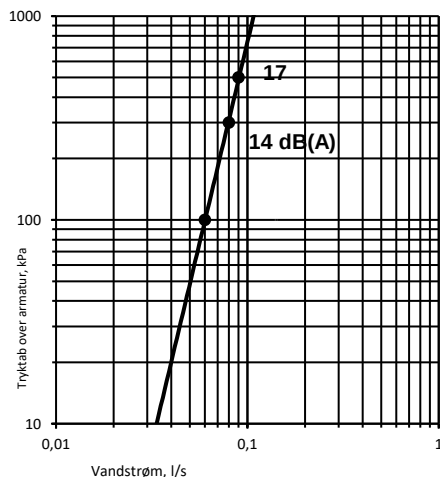

1 kPa = 0,01 bar $\approx$ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i
afhængighed af tryktabet over armaturet.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På håndvask. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 14$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,1$ l/s
Trykgruppe	>300 kPa (se Bemærkninger)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CC757S. Tør vægt uden koblingsslanger: 23.753.xx0: 1500 gram 23.760.xx0: 1500 gram 23.763.xx0: 1500 gram 23.776.xx0: 1500 gram 23.780.xx0: 1500 gram 23.783.xx0: 1500 gram 23.811.xx0: 1500 gram



Thomas Bruun