



Udstedt: 2025.01.13
Gyldig til: 2028.01.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: +49 (0) 23 72/93 1754
Telefax: +49 (0) 23 72/93 1813
Internet: www.grohe.com

Termostatisk blandearmatur til kar/bruser

GROHTHERM 800

type 34.567.xx0 og 34.568.xx0

FABRIKAT:

Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På tilslutningsslanger:

- Fabrikantmærke: Neoperl
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Kiwa Sverige AB.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Armaturet monteres, så der er fri højde på mindst 20 mm mellem
udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden.

Monteres armaturet med håndbruser, skal der på afgangsledningen til
denne monteres en VA-godkendt tilbagestrømningssikring.


Indbygning af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder
umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af
Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til
de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en
tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for
vandinstallationer.

BEMÆRKNINGER:

xx nævnt i typenummeret er alene udtryk for en overflade/farve.

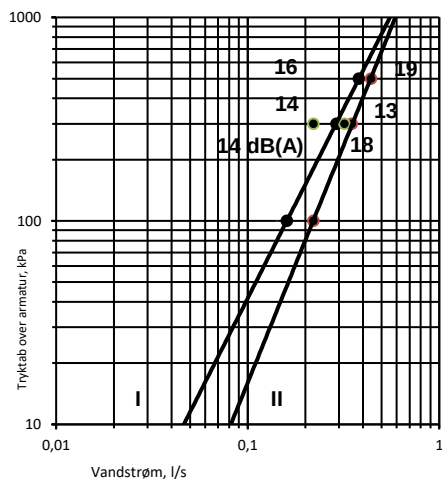

I: Bruser
II: Kar

1 kPa = 0,01 bar $\approx$ 0,1 mVs
Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa $L_{AP} =$ I:14/ II:18 dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med to greb, ét for vandstrøm og ét for temperatur. Omskifter for udløb til kar eller bruser.
Montering	På væg. Type 34.567.xx0 har tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentriske overgangsnipler med $\frac{1}{2}$ " RG. Type 34.568.xx0 har tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem $\frac{3}{4}$ " RG
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud gennem luftindblander. Afgang til håndbruser gennem nippel med $\frac{1}{2}$ " RG. Omskifteren virker samtidig som tilbagestrømningssikring for håndbruser.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	I: $L_{ap} = 14$ dB(A) II: $L_{ap} = 18$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	I: $q_f = 0,15$ l/s II: $q_f = 0,30$ l/s
Trykgruppe	I: Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa) II: Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CC757S Tør vægt: type 34.567.xx0: 2100 gram type 34.568.xx0: 2090 gram



Thomas Bruun