



Udstedt: 2025.04.29
Gyldig til: 2028.04.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: +49 (0) 571/3989 333
Telefax: +49 (0) 571/3989 999
Internet: www.grohe.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

Blændarmatur til køkkenvask

GROHE EUROSTYLE COSMO OHM

type 31.126.004, 31.481.xx1, 31.482.xx3 og 31.483.xx1

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN OHM

type 33.975.xx4, 32.843.xx2, 32.843.DC2 og 32.843.xxE

GROHE FEEL OHM

type 31.486.xx1, 31.486.DC1, 32.670.xx2 og 32.670.DC2

GROHE GET OHM

type 31.484.xx1, 31.494.xx1 og 10.200.0xxx1

GROHE CONCETTO OHM

type 31.212.003, 31.483.xx2, 31.483.DC2, 32.661.xx3 og 32.661.DC3

GROHE EURODISC OHM

type 32.259.xx3, 31.484.xxx1 og 31.494.xxx1

FABRIKAT:

Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Kiwa Sverige AB.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.


Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Armaturer med angivelsen >300 kPa kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS 439, Norm for vandinstallationer, er forudsætningen for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde.

xx nævnt i typenummeret er alene et udtryk for en overflade/farve.

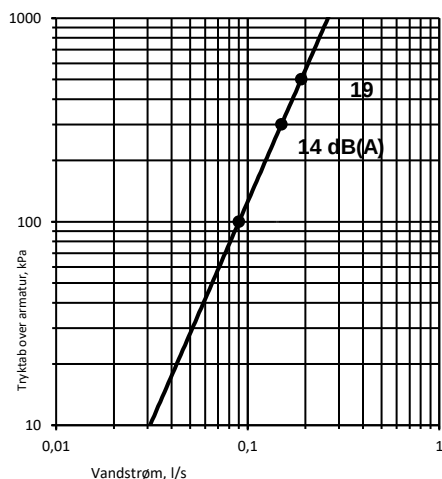

1 kPa = 0,01 bar $\approx$ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa $L_{AP} = 11$ dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På bordplade. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med udræksslange og luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 14$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,2$ l/s
Trykgruppe	>300 kPa (se Bemærkninger)
Materiale	Armaturets dele er udført i zink. Tør uden koblingsslanger: 31.126.004: 2200 gram 31.483.xx1: 3200 gram 31.482.xx3: 2900 gram 31.481.xx1: 2800 gram 33.975.xx4: 1800 gram 32.843.xx2: 1700 gram 32.843.DC2: 1700 gram 32.843.xxE: 1700 gram 31.486.xx1: 3100 gram 31.486.DC1: 3100 gram 32.670.xx2: 1800 gram 32.670.DC2: 1800 gram 31.484.xx1: 3100 gram 31.494.xx1: 1800 gram 31.212003: 2300 gram 31.483.xx2: 2900 gram 31.483.DC2: 2900 gram 32.661.xx3: 1700 gram 32.661.DC3: 1700 gram 32.259.xx3: 1700 gram 31.484.xxx1: 1700 gram 31.494.xxx1: 1700 gram



Thomas Bruun