

Udstedt: 2025.06.23
Gyldig til: 2028.07.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: +49 2372 93 2029
Telefax: +49 2372 93 1812
Internet: www.grohe.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Termostatisk blandearmatur til bruser

GROHTHERM 1000

**type 34.065.xx2, 34.765.xx0, 34.767.xx0, 34.768.xx0,
34.769.xx0 og 34.773.xx0**

FABRIKAT:

Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Grohe
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Kiwa Sverige AB.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Monteres armaturet med håndbruser, skal der på afgangsledningen til denne monteres en VA-godkendt tilbagestrømningsikring.

Indbygning af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.


Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

xx nævnt i typenummeret er alene et udtryk for en overflade/farve.

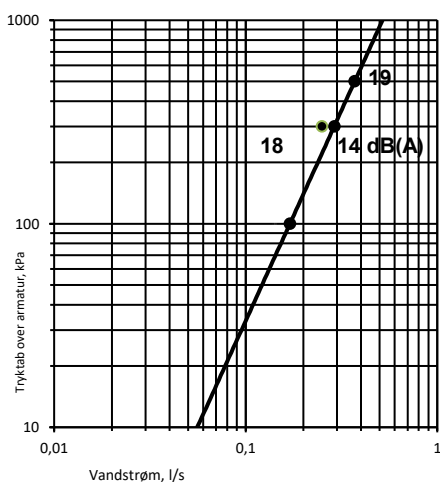

1 kPa = 0,01 bar $\approx$ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa $L_{AP} = 18$ dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med to greb, ét for vandstrøm og ét for temperatur.
Montering	På væg. Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentriske overgangsnippler med ½" RG.
Udløb og tilbehør	Afgang til håndbruser gennem nippel med ½" RG.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	L _{ap} = 18 dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	q _f = 0,15 l/s
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CC757S. Tør vægt: 34.065.xx2: 1750 gram 34.268.xx2: 1750 gram 34.286.xx2: 1750 gram 34.321.xx2: 1750 gram 34.765.xx0: 1750 gram 34.767.xx0: 1750 gram 34.768.xx0: 1750 gram 34.769.xx0: 1750 gram 34.773.xx0: 1750 gram



Thomas Bruun