

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grohe AG
Industripark Edelfburg
DE-58675 Hemer
Telefon: 49 (0) 571/3989 333
Telefax: 49 (0) 571/3989 999
Internet: www.grohe.com

Blandearmatur til bruser eller kar/bruser

GROHE ESSENCE

Bruser: 23.539.xx1, 33.636.xx1, 33.636.xxx1 og 25.250.xx1
Kar/bruser: 25.540.xx1, 33.624.xx1, 33.624.xxx1, 33.628.xx1, 33.628.xxx1, 25.249.xx1 og 25.252.xx1

FABRIKAT:

Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:


- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blåt mærke

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Kiwa Sverige AB.

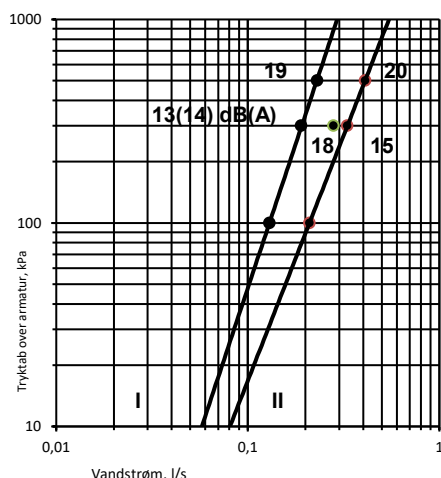

I: Bruser
II: Kar

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa $L_{AP} = I: 14/II: 18$ dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden.

Monteres armaturet med håndbruser, skal der på afgangsledningen til denne monteres en VA-godkendt tilbagestrømningssikring.

Indbygning af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer. Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

xx nævnt i typenummeret er alene udtryk for en overflade/farve.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét for vandstrøm og blanding. Omskifter for udløb til kar eller bruser.
Montering	På væg. Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentriske overgangsnippler med 1/2" RG.
Udløb og tilbehør	Type 33.624.xx1 og 33.628.xx1 har fast udløbstud med luftindblander. Afgang til håndbruser gennem nippel med 1/2" RG.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	I: $L_{AP} = 14$ dB(A) II: $L_{AP} = 18$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	I: $q_f = 0,15$ l/s II: $q_f = 0,30$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CC 757 S. Tør vægt: 1989 gram



Thomas Bruun