

Udstedt: 2026.04.15
Gyldig til: 2029.04.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: + 49 (0) 571/3989 333
Telefax: +49 (0) 571/3989 999
Internet: www.grohe.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

Blandearmatur til køkken

GROHE START LOOP

type 30.323.xx1, 31.374.xx1
og 31.374.xxx1

GROHE BAUFLOW

type 31.230.xx1, 31.538.xx1

GROHE BAUCURVE

type 31.231.xx1, 31.536.xx1

GROHE BAULOOP

type 31.232.xx1, 31.368.xx1

GROHE BAUEDGE

type 31.233.xx1, 31.367.xx1

GROHE VIA START

type 30.577.xx0

GROHE BAUCLASSIC

type 31.234.xx1, 31.535.xx1

GROHE START EDGE

type 31.369.xx1, type 31.369.xxx1
og 30.529.xx1

GROHE START CLASSIC

type 31.553.xx1

GROHE START CURVE

type 31.554.xx1

GROHE START FLOW

type 31.555.xx1 og 31.725.xx0

FABRIKAT:

Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På tilslutningsslanger:

- Fabrikantmærke: NEOPERL
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Kiwa Sverige AB.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygnings-
reglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske
karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygnings-
reglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af Bygnings-
reglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de
retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.


Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en
tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for
vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419
er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Armaturer med angivelsen >300 kPa kan ikke klassificeres i en
trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end
300 kPa. Ifølge DS 439, Norm for vandinstallationer, er forudsætningen
for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke
opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle
installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde
en tilstrækkelig vandmængde.

Xx nævnt i typenummeret er alene udtryk for en overflade/farve.

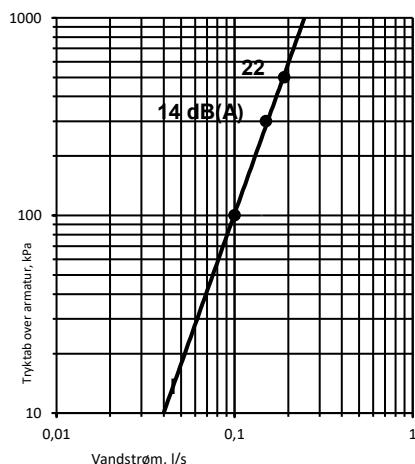

1 kPa = 0,01 bar $\approx$ 0,1 mVs
Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i
afhængighed af tryktabet over
armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa
 $L_{AP} = 14$ dB(A) er det maksimale
støjniveau ved regulering mellem åben
og lukket ventil.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På bordplade. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 14$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	0,2 l/s
Trykgruppe	>300 kPa (se Bemærkninger)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CC757S. Tør uden koblingsslanger: 30.323.xx1: 1044 gram 31.374.xx1: 1044 gram 31.230.xx1: 1044 gram 31.538.xx1: 1044 gram 31.231.xx1: 1044 gram 31.536.xx1: 1044 gram 31.232.xx1: 1044 gram 31.368.xx1: 1044 gram 31.233.xx1: 1044 gram 31.367.xx1: 1044 gram 31.234.xx1: 1044 gram 31.535.xx1: 1044 gram 31.369.xx1: 1044 gram 31.553.xx1: 1044 gram 31.554.xx1: 1044 gram 31.555.xx1: 1044 gram 31.725.xx0: 1044 gram



Thomas Bruun